


Połączenia spawane - zabezpieczyć przed korozją

Połączenia instalacji na dachu za pomocą typowych złączek systemowych dla pokrycia dachówkowego

Rezystancja uziomu instalacji odgromowej nie powinna przekroczyć 10 ohmów.

Instalację odgromową wykonać z drutu stalowego ocynkowanego, fi 8.0mm
 Uziom instalacji odgromowej wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej 30 x 4mm
 Złącza pomiarowe uziomu instalacji odgromowej zabudować w puszkach GALMAR na poziomie gruntu.

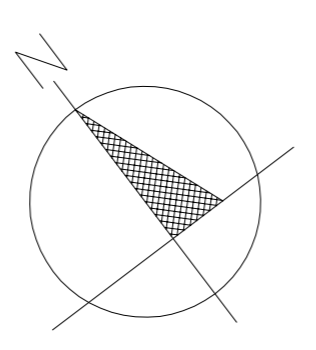

KUBIT		KUBIT SP. Z O.O.	
PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE BUDYNKU GŁÓWNEGO ZAMKU KSIĘCIA BOLESŁAWA NIEMODLIŃSKIEGO W NIEMODLINIE		UL. K. OLŠZEWKIEGO 158, 51-147 WROCLAW TEL. 71 371 88 91 E-MAIL: INFO@KUBIT.NET	
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		INWESTOR: OZ NIEZŁYTA, AMO, OBR. NIEMODLIN - POMIAT GRONCZ UL. K. OLŠZEWKIEGO 158, 51-147 WROCLAW	
PROJEKTANT: KUBIT	DATA: 07.2015	PROJEKTANT: KUBIT	DATA: 07.2015
WYKONAWCA: KUBIT	DATA: 07.2015	WYKONAWCA: KUBIT	DATA: 07.2015
PROJEKTANT: KUBIT	DATA: 07.2015	PROJEKTANT: KUBIT	DATA: 07.2015
WYKONAWCA: KUBIT	DATA: 07.2015	WYKONAWCA: KUBIT	DATA: 07.2015